



## Zohlednění polohy a orientace vytápěných místností

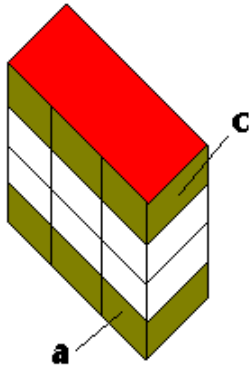


plochá střecha  
nepodsklepeno



nevytápěná komora

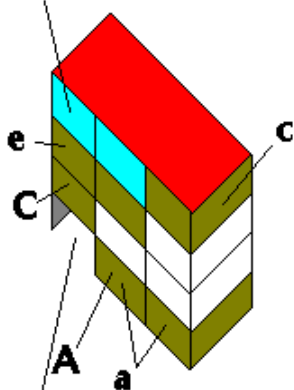


vjezd, pasáž

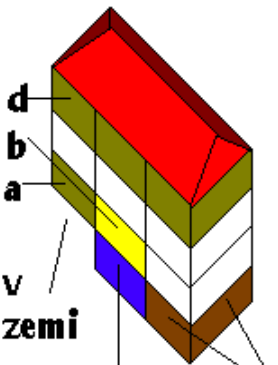


nevyt. sklep vyt.sklep

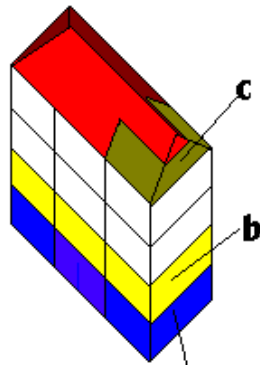

nevytápěný sklep  
půda bez topení


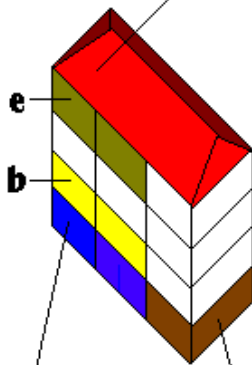


nevyt.sklep vyt. sklep  
neobyvatelná půda



obyvatelná vyt. půda

vestavěný půdní  
prostor nevytápěný



### 1. Poschodová redukce

Redukce % index

přízemí

- nepodsklepený 25 a
- nad nevytápěným sklepem 20 b

poschodí

- přímo pod střechou 30 c
- pod neobyvatelnou půdou 15 d
- pod vestavěnou půdou bez topení 10 e

### 2. Rohové místnosti

- rohové místnosti (těž vjezd) 25 A

### 3. Redukce dle světových stran


- severní strana pro místnosti s jednou venkovní stěnou, také pro rohové místnosti se severní stranou

10 B



- světové strany ⇒

⇒ JIH +5 J


⇒ SV, SZ, V, Z 5 S

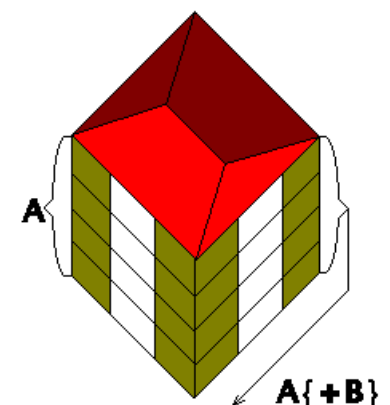


na severovýchodním  
rohu těž redukce B

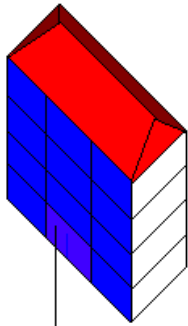


možno použít redukcii B

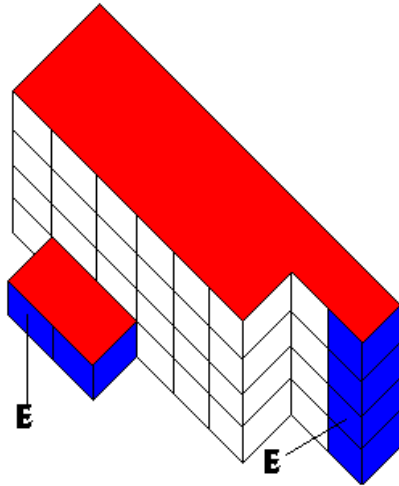


příklady tří venkovních stěn

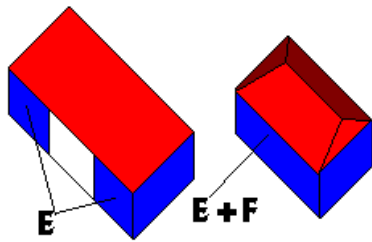

řadové garáže jednotlivé garáže  
výškové domy

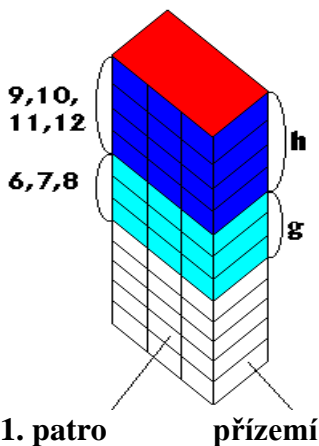

redukcce D používána jen výjimečně

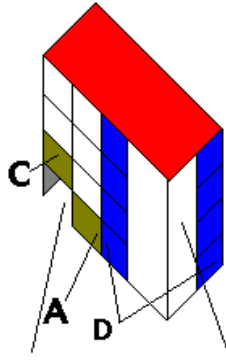

vjezd, pasáž schodiště

## Redukce % index

### 4. Různé redukce

- místnosti nad vjezdem nebo pasáží 20 C
- redukce na dvě ochlazované stěny, vedle schodiště, místnost nad vchodem-vestibulem 5 D
- přírážka pro třetí venkovní stěnu 5 E
- přírážka pro čtvrtou venkovní stěnu 5 F

### 5. Výšková redukce

- přírážka pro šesté, sedmé a osmé poschodí 5 g
- přírážka pro deváté poschodí a výše 10 h